

PCDD-20-0984 標「LED 長吊燈」採購案
「問題與釋疑」

No.	問 題	回 覆
1	本案需求僅為燈具本體？還是需包括吊架？ 吊架/燈具固定方式：是否需按照標單圖面所示方式？ 吊燈吊線需要多長？以及須附固定座嗎？	1. 本項需求包括吊架，吊架請按照本採購標單及補充圖面所示方式提供。 2. 燈具附鋼索 150 公分。 3. 需附固定座。 ★ 交付時整組燈具需包括吊架、固定座、鋼索 150 公分
2	請問此 L 型鐵及螺絲螺帽是否含在固定座項次內？	廠商不需提供「L 型鐵」及「螺絲、螺帽」
3	外觀顏色兩邊橄欖綠是否有強制規定？ 是否可以統一銀灰色？	請提供與參考廠牌型號相近之銀灰色、兩邊橄欖綠。
4	查過此型號之燈具兩邊為方形不是弧形，再請確認？	確認為弧形。 照片如附圖
5	「歐盟 RoHS 標準」跟 CNS15663 是同一個規定，是否可以使用？	本公司同意以 CNS15663 之相關標準為歐盟 RoHS 之標準。 註：本案長吊燈之相關 CNS 認證於交付時仍需提供相關證明。

★相關圖示如附件

PCDD-20-0984 「LED長吊燈」採購案 補充說明

「LED長吊燈」於本公司車站現場裝設示意圖



「LED長吊燈」燈具圖示



「LED長吊燈」吊架圖示



說明1：下圖為燈具固定示意圖(1)

(燈具固定方式將由本公司依現場狀況施行)

說明2：廠商**不需提供**「L型鐵」及「螺絲、螺帽」



說明：下圖為交付燈具及配件之圖示

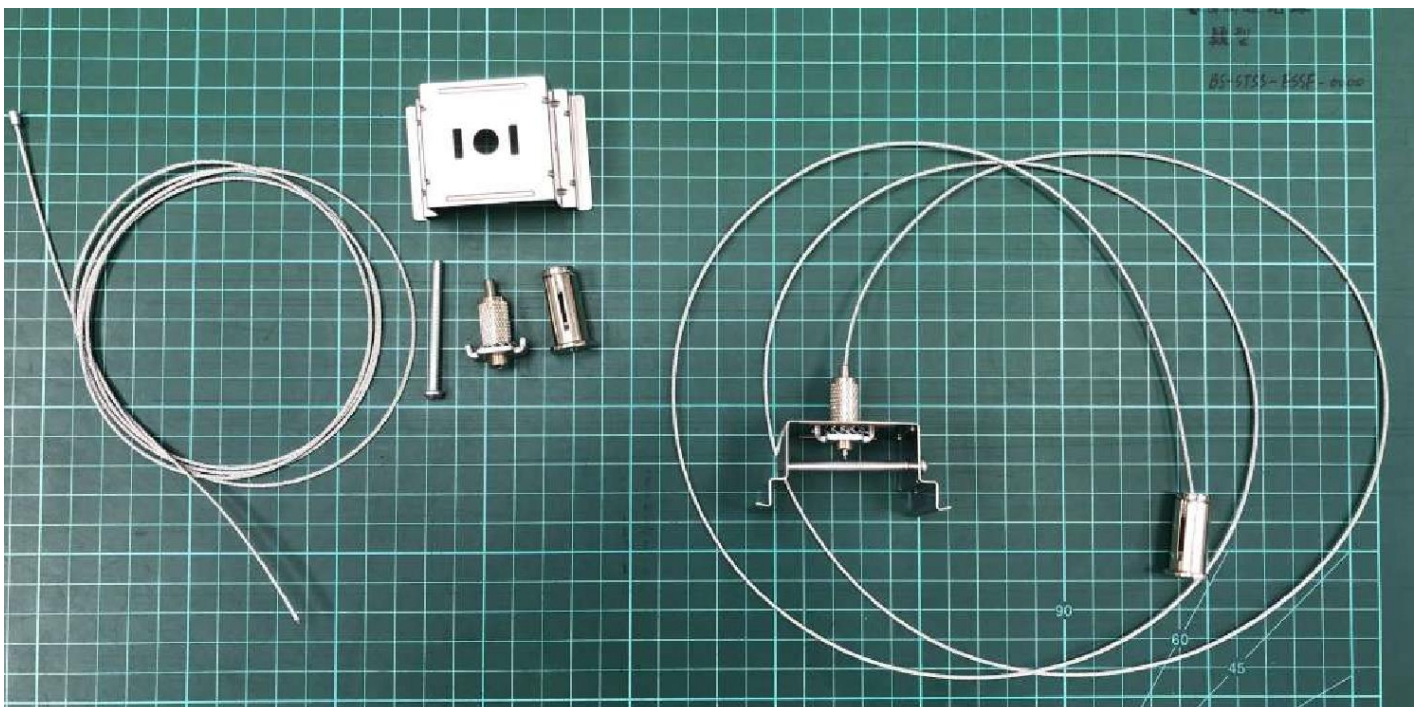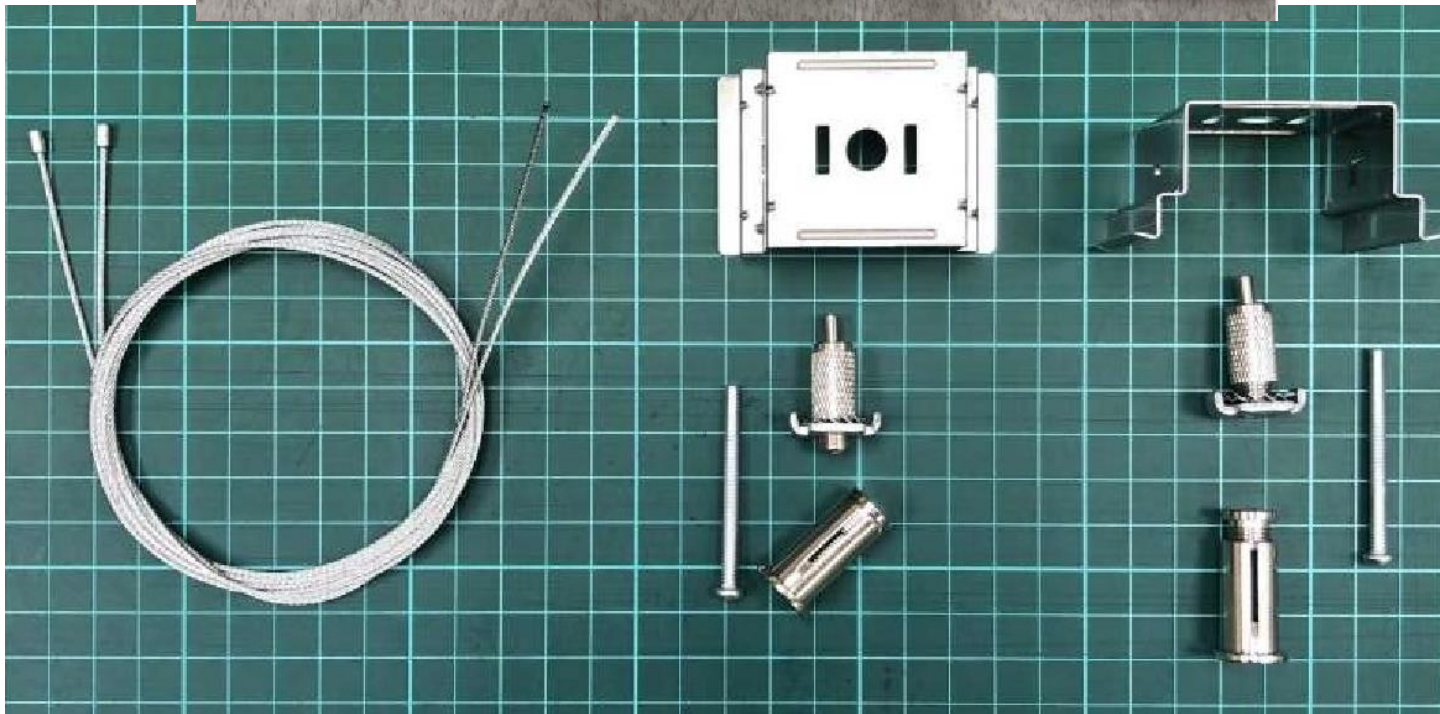

說明：下圖為燈具固定示意圖(2)

